


SCHEMA ZAPOJENÍ EL. BOJLERU:

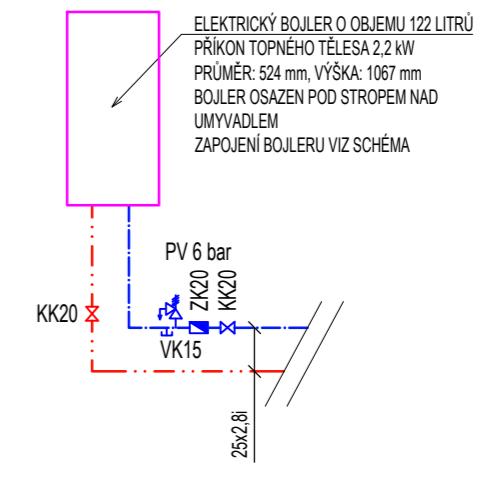

- LEGENDA:**
- ROZVODY TEPLÉ VODY
  - ROZVODY SMĚŠOVANÉ TEPLÉ VODY
  - ROZVODY STUDENÉ VODY
  - U, WC... OZNAČENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- LEGENDA ZNAČENÍ:**
- WC - KLOZET KERAMICKÝ - DĚTSKÝ
  - U - UMYVADLO - DĚTSKÉ
  - P - PISOÁR - DĚTSKÝ
  - TV - ELEKTRICKÝ BOJLER O OBJEMU 122 LITRŮ

(V1) ZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

**LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:**

- U** UMYVADLO KERAMICKÉ - DĚTSKÉ  
- Umyvadlová stojánková baterie  
- 2x RV 1/2"x3/8"  
- odpad DN40
- WC** KLOZET KERAMICKÝ - DĚTSKÝ KOMBI  
- Stojící kombi dětský klozet s plochým splachováním  
- Odpad DN 100, spodní
- P** PISOÁR - DĚTSKÝ  
- Ruční splachování, horní přívod vody, odtok svislý  
- Zápachová uzávěrka DN50

**TLOUŠTKY IZOLACÍ POTRUBÍ:**  
ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU OPATŘENY VE VŠECH  
DIMENZÍCH TERMOIZOLAČNÍ IZOLACÍ Z PE tl. 13 mm.  
POTRUBNÍ ROZVODY TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO  
TERMOIZOLAČNÍ IZOLACÍ Z PE  
DLE NÁSLEDUJÍCÍHO:

- POTRUBÍ TV - typ PP-RCT, SDR 9, PN22  
Vedení volné, pod stropem a v podhledu:  
- potrubí ø25x2,8mm - izolace ø25mm, tl.25mm - PE  
- potrubí ø20x2,3mm - izolace ø20mm, tl.20mm - PE
- Vedení v drážkách zdiva, podlahách a při křížení:  
- potrubí ø25x2,8mm - izolace ø25mm, tl.13mm - PE  
- potrubí ø20x2,3mm - izolace ø20mm, tl.13mm - PE

**POZNÁMKY:**

- VŠECHNA POTRUBNÍ VEDENÍ VODY JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3% VE SMĚRU K VYPOUŠTĚCÍM ARMATURÁM
- ROZVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PP-RCT, SDR9, PN22 POTRUBÍ BUDE KOTVENO DLE TECHNICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE
- PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSEJÍ BÝT UTĚSNĚNY POMOCÍ MANŽET, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROSTUPOVANÉ KONSTRUKCE - DLE PŘŘ
- POTRUBÍ VODOVODU JE VEDENO V PODHLEDECH, V DRÁŽKÁCH STĚNY A V PŘEDSTĚNÁCH
- NA STAVBĚ KOORDINACE VŠECH PROFESÍ!!

**LEGENDA MÍSTNOSTÍ**

Ozn	Název	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Ozn	Název	Plocha [m <sup>2</sup> ]
21	Chodba	16,08	27	Kancelář OÚ	46,86
22	WC - muži	3,62	28	Techn. místnost s rozhlaselem	23,90
23	WC - ženy	2,47	29	Chodba	17,67
24	Školka - ložnice	39,53	30	Školka - šatna	11,66
25	Školka - herna	58,45	31	Školka - šatna	6,33
26	Školka - kancelář	7,62	32	Školka - hyg. zařízení	13,11

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBCENÍHO ÚŘADU STARÝ BYDŽOV - č.p. 13				
Starý Bydžov na st.par.č. 112/1				
OBJEDNATEL	Obec Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov			
HIP	Jana Žilková	STUPEŇ PROJEKTU <b>ohlášení záměru</b>	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO :	
KONTROLOVAL	Ing. Libor Žilka			
VYPRACOVAL	Ing. Petr Hodyc			
DÍL DOKUMENTACE	D.1.4.1-ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			
NÁZEV OBJEKTU	obecní úřad		FORMÁT <b>A2</b>	
<b>PŮDORYS 2.NP- VODOVOD</b>				C. ZAK. <b>02/2024</b>
				MĚŘÍTKO <b>1 : 50</b>
				ČÍSLO DOK. <b>D.1.4.1.05</b>